

Przepompownia ścieków

Sterownik Moduł telemetryczny

Opcje

Przekładnik prądowy

Wtyk agregatu


Ogranicznik przepięć klasy C


Utworzono


2017-02-17

Ilość stron

9

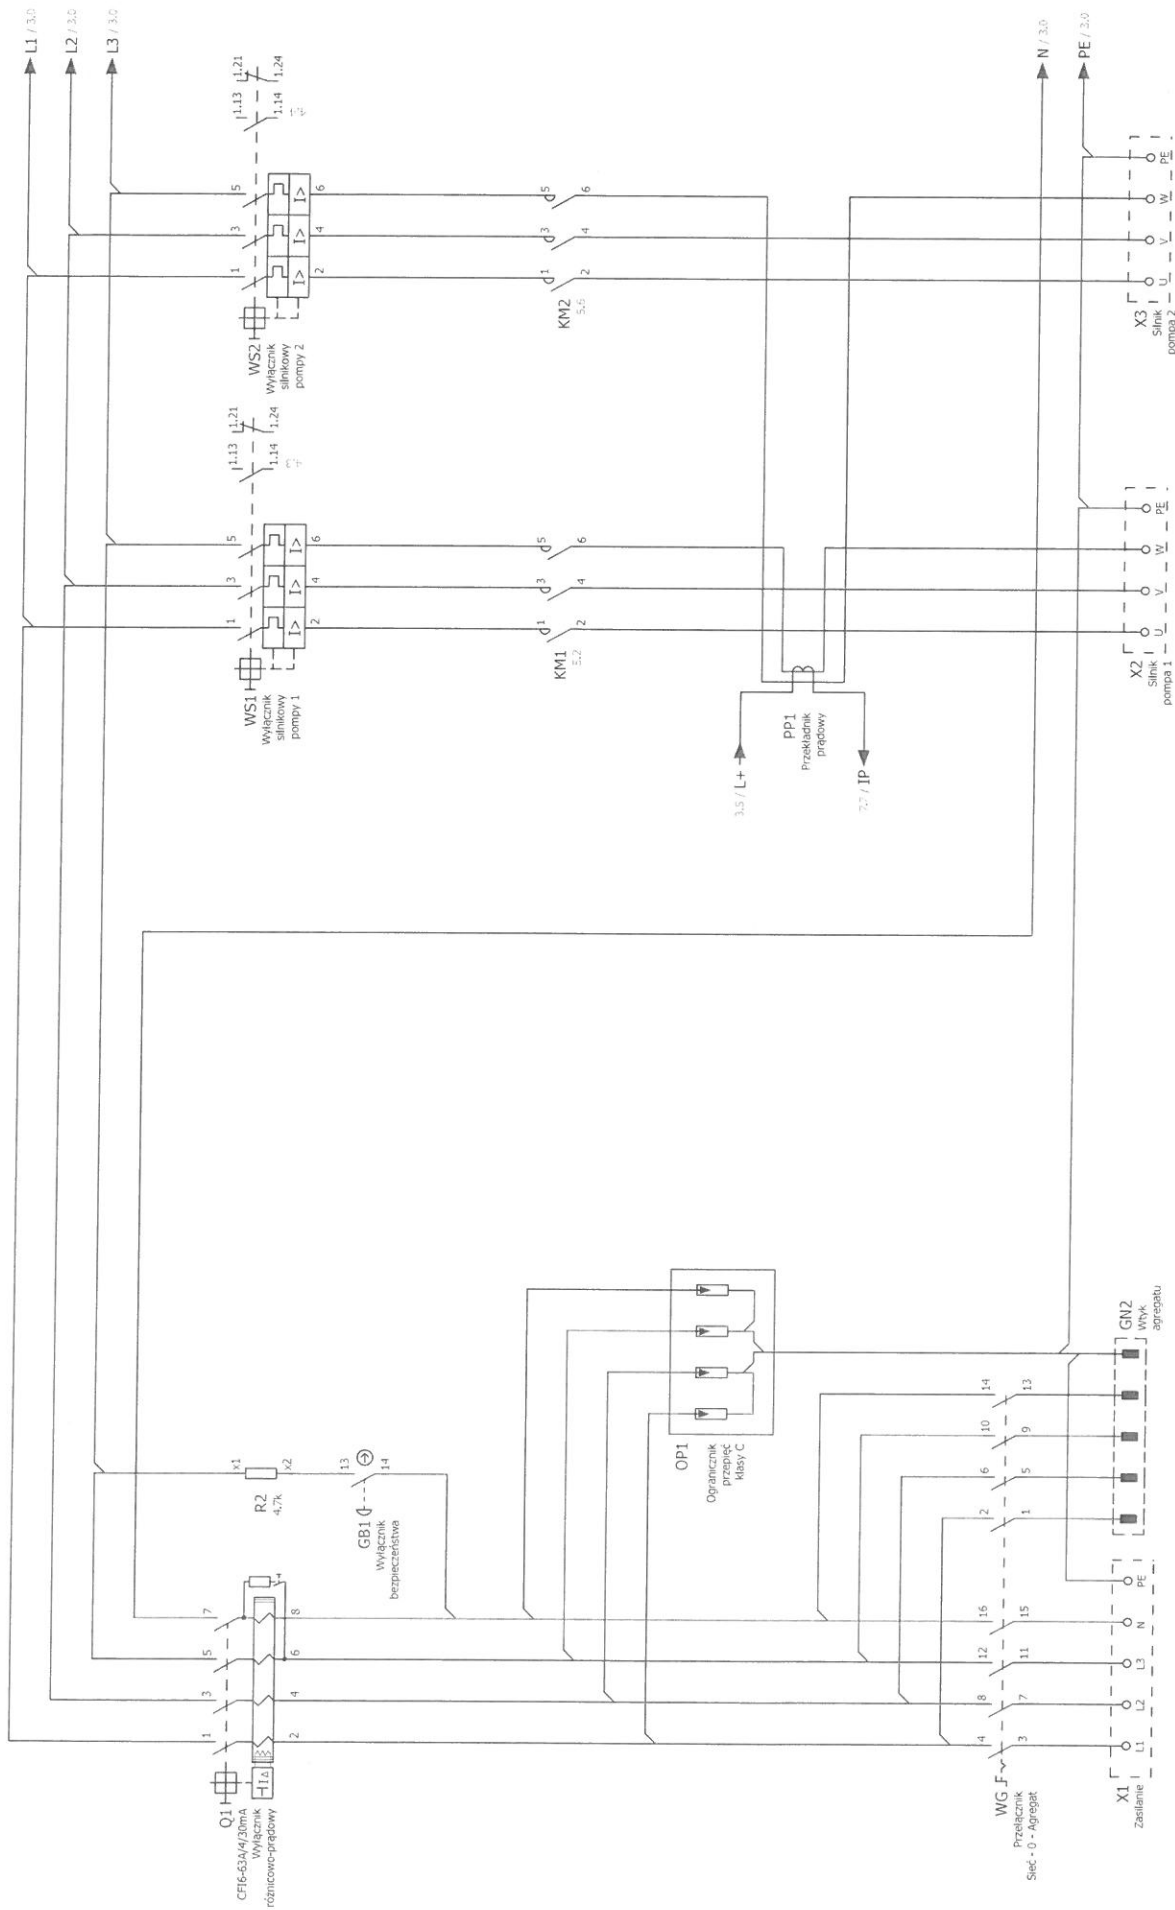

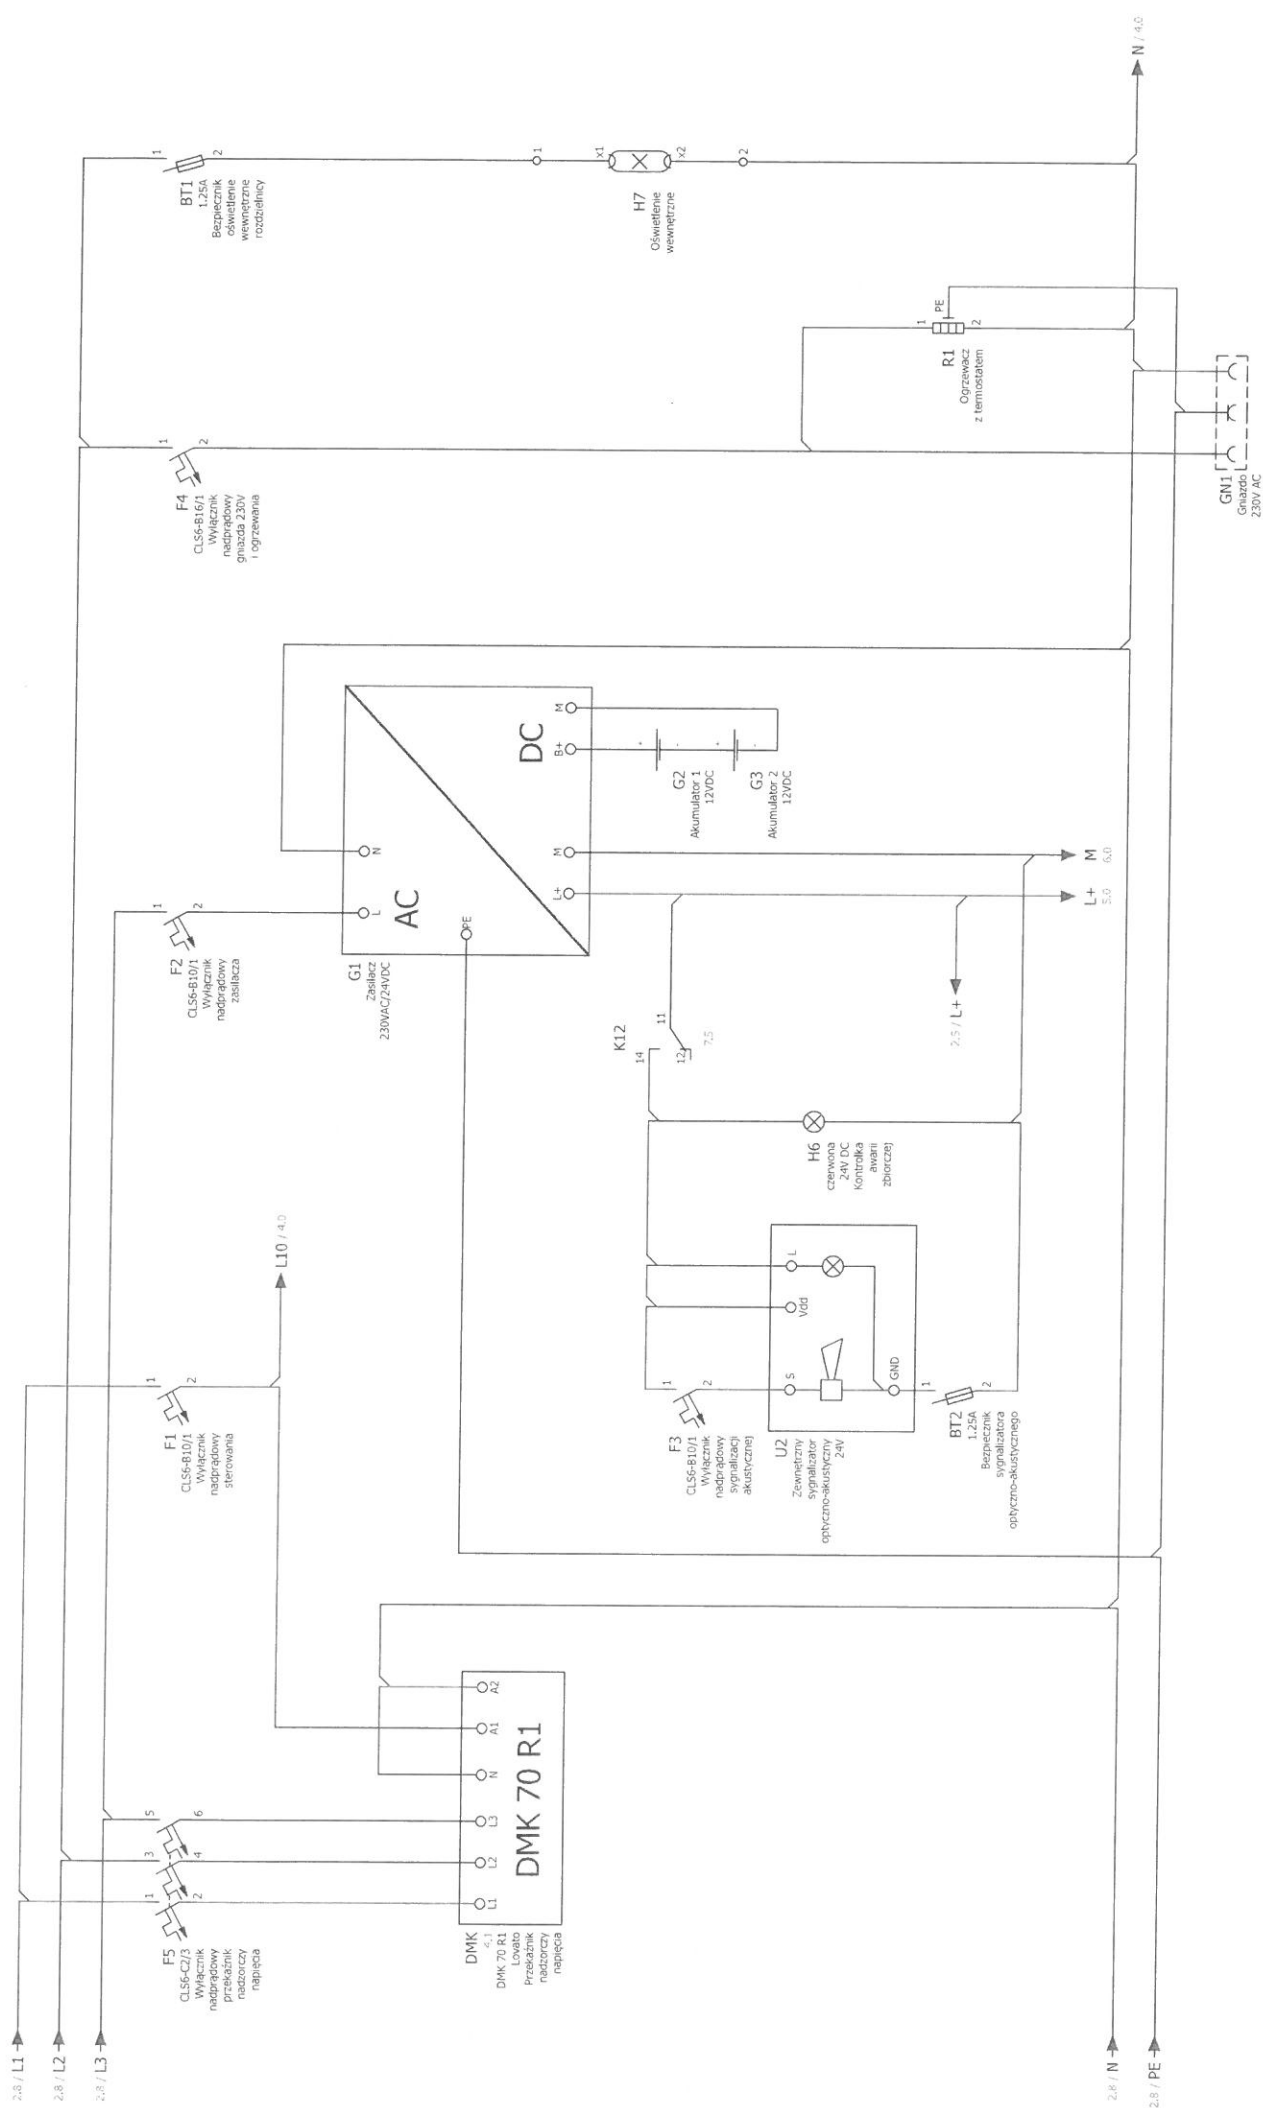

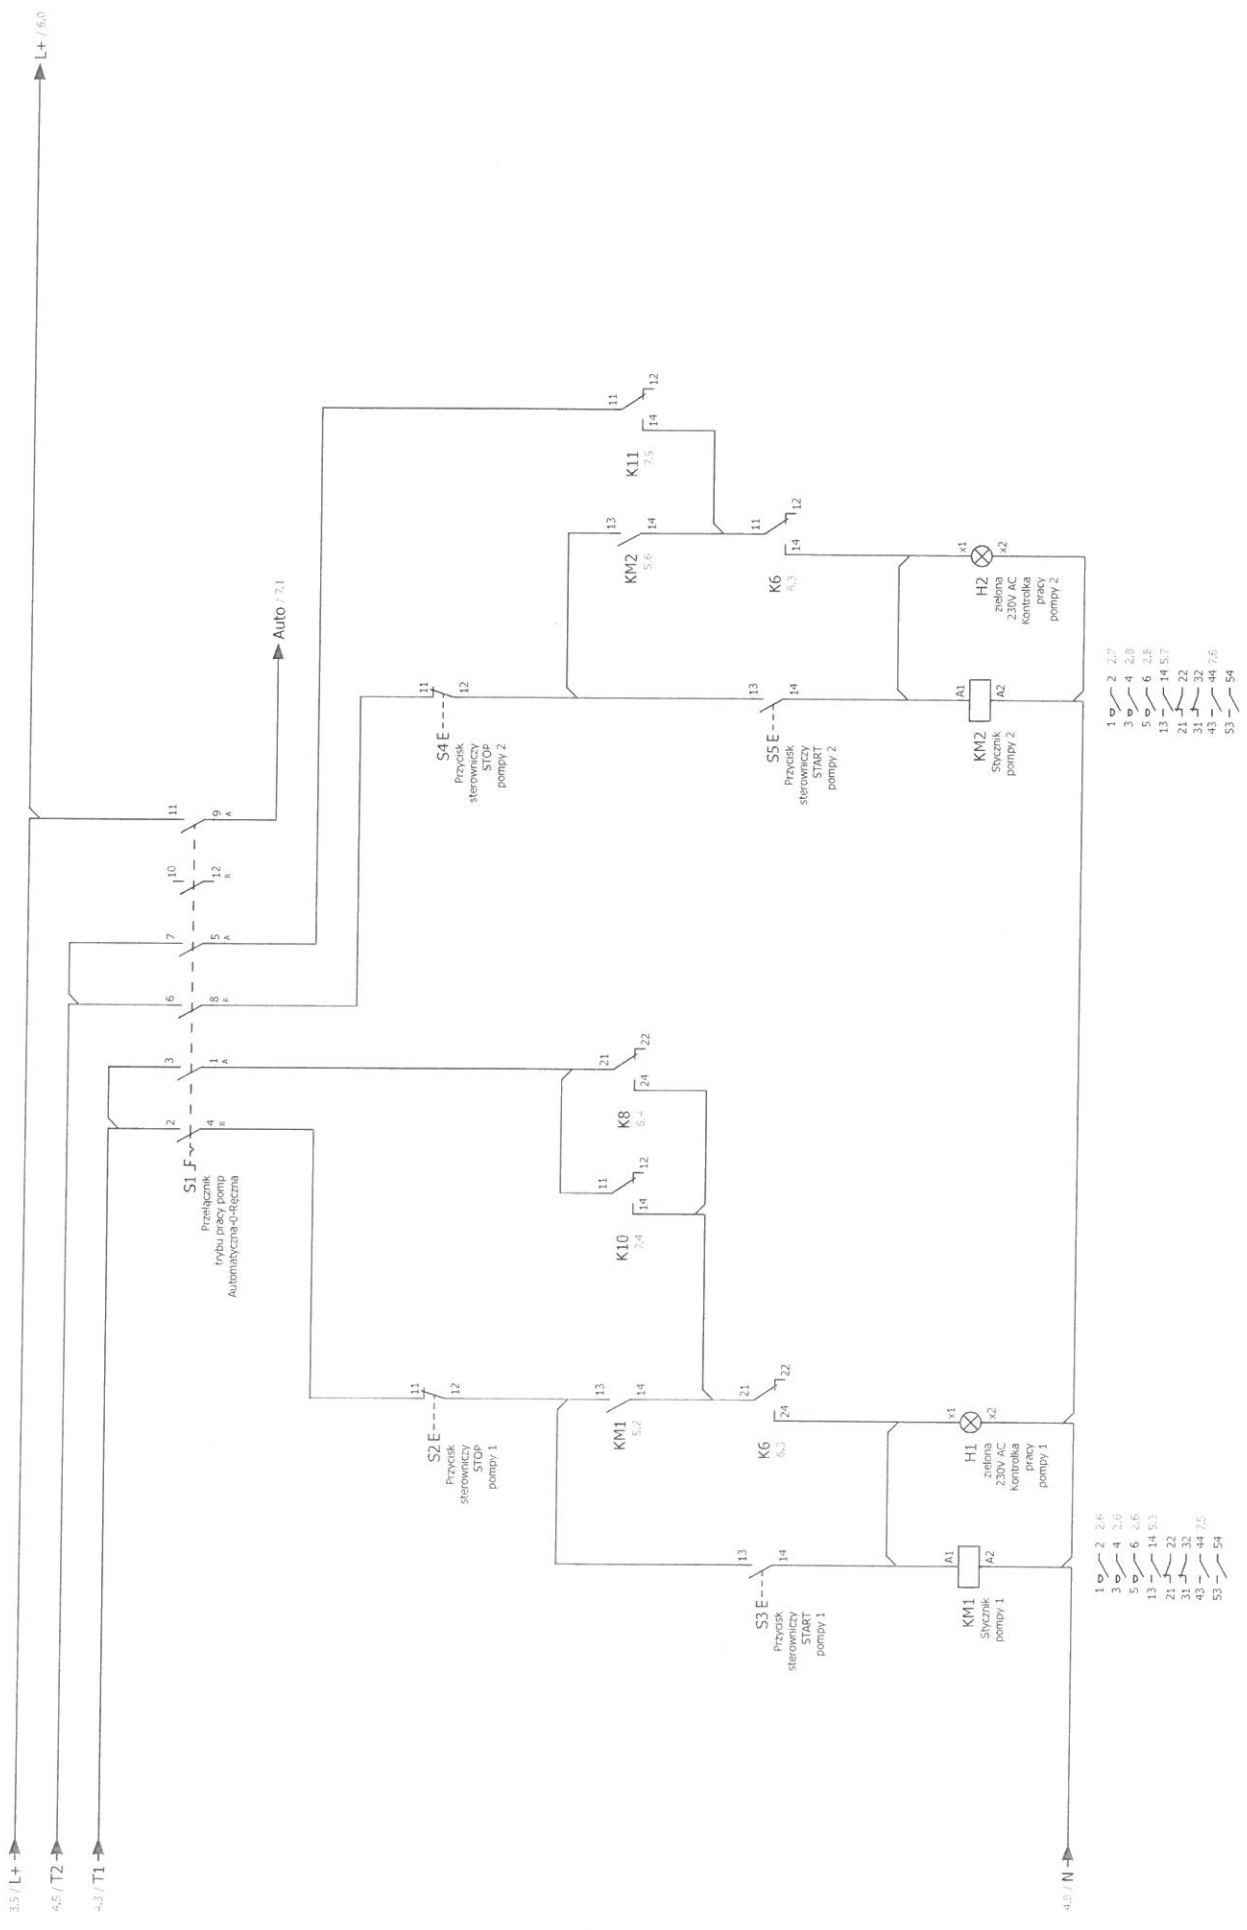

- 1 2 2.7
3 4 2.8
5 6 2.8
13 14 5.7
21 22
31 32
43 44 7.6
53 54

- 1 2 2.6
3 4 2.6
5 6 2.6
13 14 5.3
21 22
31 32
43 44 7.5
53 54

Sterowanie pompami

Projekt	
Strona	5
Liczba stron	9

Przepompownia Ścieków

Lista elementów

Oznaczenie	Opis	Plasowanie
BT1	Bezpiecznik oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy	3.9
BT2	Bezpiecznik sygnalizatora optyczno-akustycznego	3.3
BT3	Bezpiecznik sondy hydrostatycznej	6.6
DMK	Przełącznik nadzorczy napięcia	3.1
F1	Wyłącznik nadprądowy sterowania	3.3
F2	Wyłącznik nadprądowy zasilacza	3.5
F3	Wyłącznik nadprądowy sygnalizacji akustycznej	3.3
F4	Wyłącznik nadprądowy gniazda 230V i ogrzewania	3.7
F5	Wyłącznik nadprądowy przełącznik nadzorczy napięcia	3.1
G1	Zasilacz 230VAC/24VDC	3.5
G2	Akumulator 1 12VDC	3.6
G3	Akumulator 2 12VDC	3.6
GB1	Wyłącznik bezpieczeństwa	2.2
GN1	Gniazdo 230V AC	3.7
GN2	Wykryty agregatu	2.2
H1	Kontrolka pracy pompy 1	5.2
H2	Kontrolka pracy pompy 2	5.6
H3	Kontrolka awarii pompy 1	4.7
H4	Kontrolka awarii pompy 2	4.8
H5	Kontrolka poprawności zasilania	4.2
H6	Kontrolka awarii zbiorczej	3.4
H7	Oświetlenie wewnętrzne	3.9
K3	Przełącznik awarii pompy 1	4.3
K4	Przełącznik awarii pompy 2	4.5
K5	Przełącznik poprawności zasilania	4.1
K6	Przełącznik poziomu suchobiegu	6.3
K8	Przełącznik poziomu alarmowego	6.4
K10	Przełącznik załączający pompę 1	7.4
K11	Przełącznik załączający pompę 2	7.5
K12	Przełącznik załączający alarm	7.5
KM1	Świecznik pompy 1	5.2
KM2	Świecznik pompy 2	5.6
KR	Wyłącznik kłancowy szafy	7.3
OP1	Ogranicznik przepięć klasy C	2.2
PP1	Przekładnik prądowy	2.6
Q1	Wyłącznik różnicowo-prądowy	2.1
R1	Ogrzewacz z termostatem	3.8
S1	Przełącznik trybu pracy pomp Automatyczna-0-Ręczna	5.4
S2	Przycisk sterowniczy STOP pompy 1	5.3
S3	Przycisk sterowniczy START pompy 1	5.2
S4	Przycisk sterowniczy STOP pompy 2	5.6
S5	Przycisk sterowniczy START pompy 2	5.6
ST1	Przełącznik sterowniczy stacyjka	7.4
U1	Moduł telemetryczny	7.1
U2	Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 24V	3.3

Lista elementów

Oznaczenie	Opis	Plasowanie
WG	Przełącznik Sieć - 0 - Agregat	2.1
WS1	Wyłącznik silnikowy pompy 1	2.6
WS2	Wyłącznik silnikowy pompy 2	2.7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lista elementów									
Projekt									
Przepompownia ścieków									
Strona									9
Liczba stron									9