
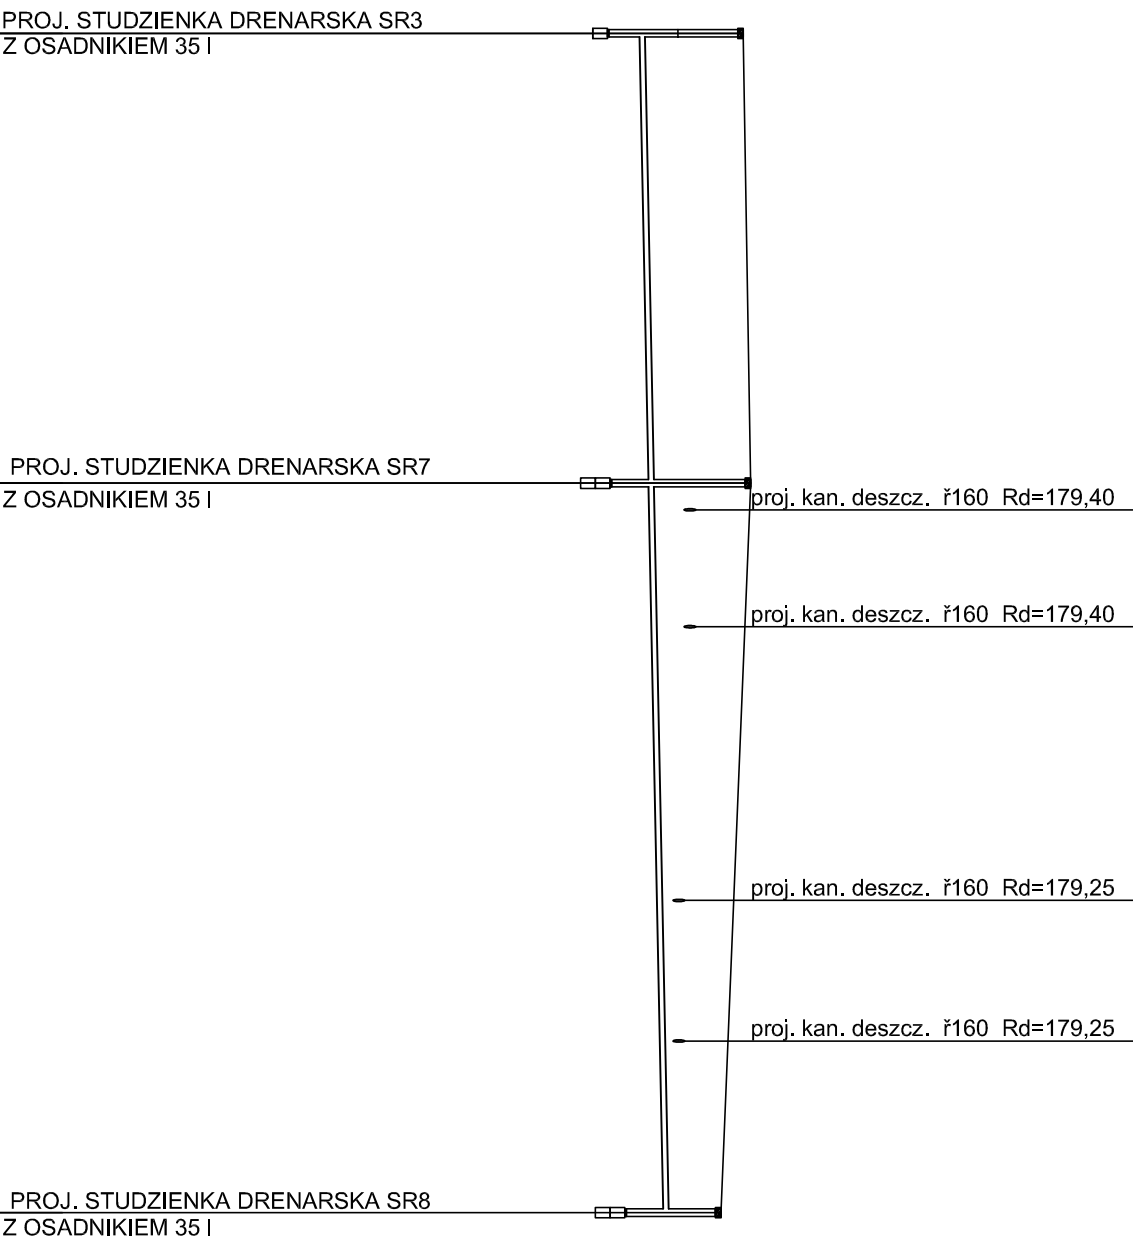


## Skala 1:100/500



Rzędna terenu istniejącego	180,20	180,30				179,90
Rzędna dna kanatu	178,80	178,92	178,93	178,96	179,04	179,12
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,40	1,38				0,78
Odległości [m]		30,40			49,30	
Średnice, materiał	Rura-filtracyjna z PVC w otulinie z geowłókniny dn 80mm					
Spadek						0,4 %
Długość trasy [m]	0,00	30,40	32,20	40,10	58,60	68,10
						79,70

Str. nr	Nr Rys. 3/2	Autorskie Biuro Projektów
SKALA 1:100/500	DATA 12.06.2017	63-600 Kąpno ul.Boczna 4
BRANŻA:	STADIUM P.B.	PROJEKT ZAMIENNY
Sanitarna		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKÓŁY I PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA W TRĘBACZOWIE ORAZ BUDOWA BOISKA, BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ-KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ WRAZ ZE STUDIAMI CHŁONNYMI
		Adres: dz. nr ew. 126/2, 125, TRĘBACZÓW 142, 63-642 Perzów
		Inwestor: GMINA PERZÓW, PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
		PROFIL DRENAŻU OPASKOWEGO
		RSYUNEK
		imgr inż. P. Wiłczak
		NR. UPR. PROJ. 58-90-GW
		Asystent projektanta: mgr inż. S.Nawrot